# VÝTLAČNÁ VÝŠKA OBĚHOVÉHO ČERPADLA MASTER 23E a 24SE

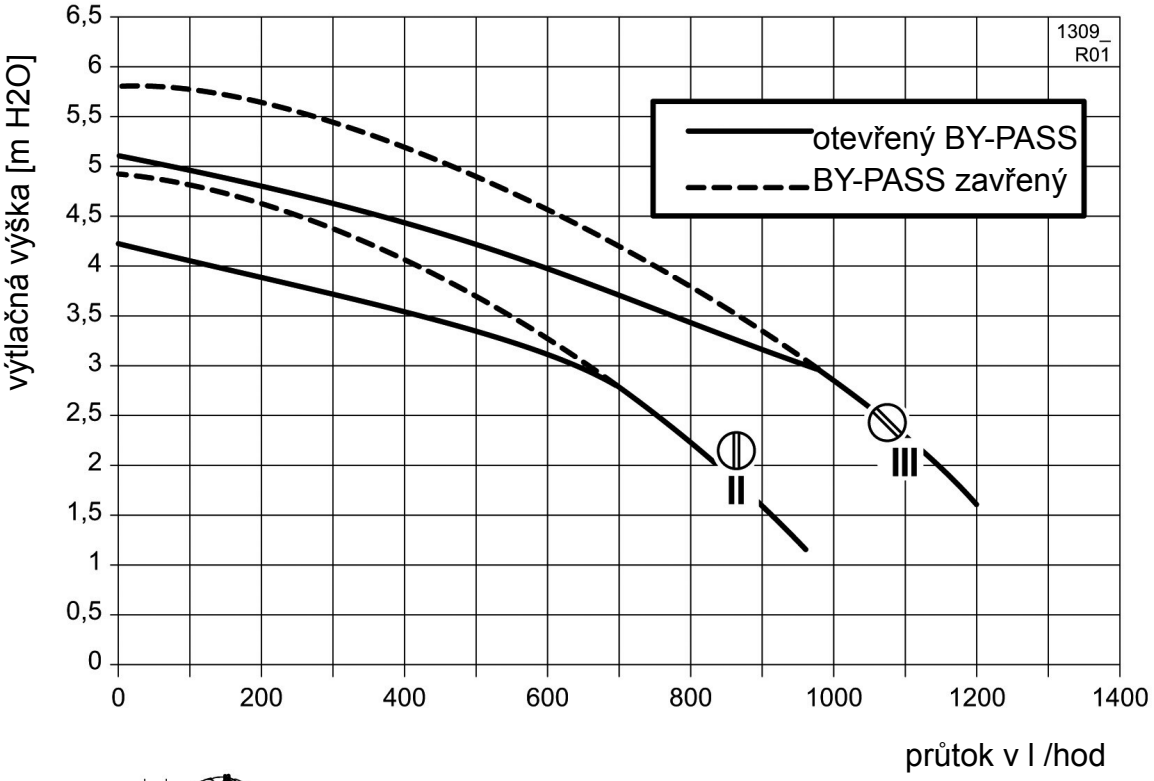


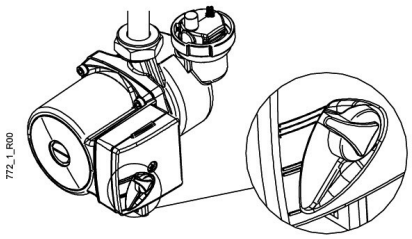


hodnoty udávané v grafu jsou při nastavení oběhového čerpadla na rychlost II a III

# VÝTLAČNÁ VÝŠKA OBĚHOVÉHO ČERPADLA MASTER 28E a 30SE

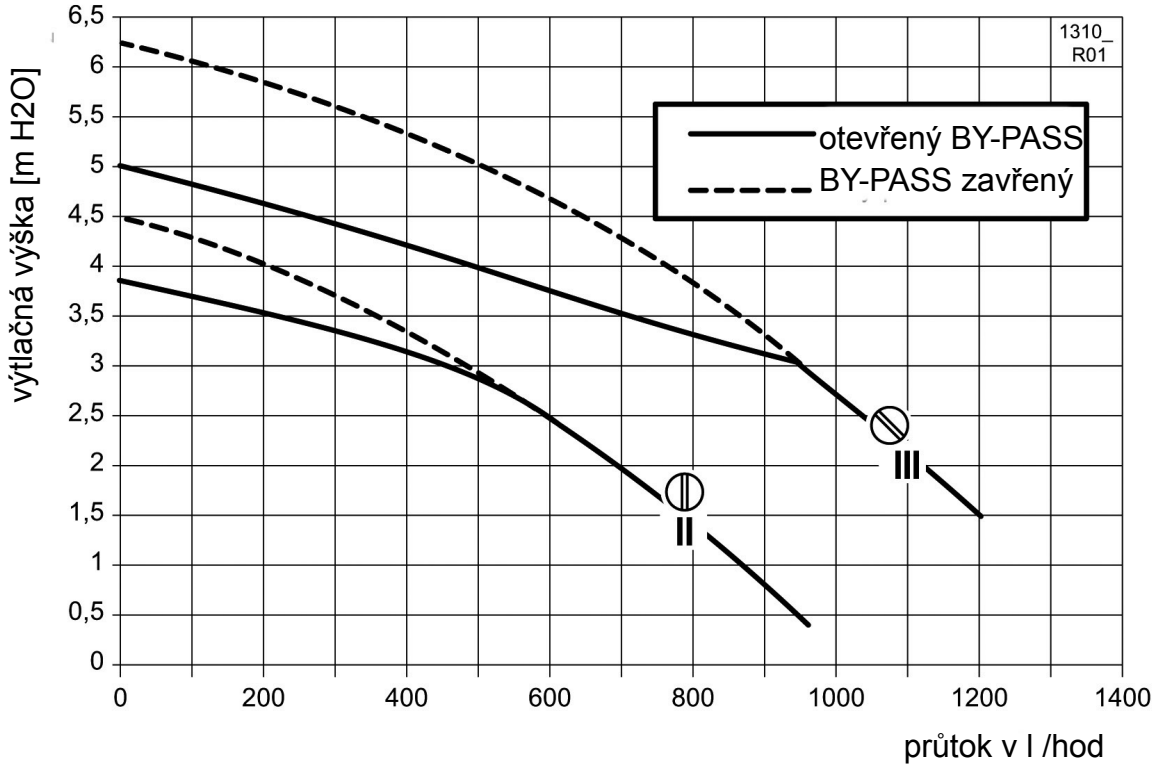

# MASTER INOX 2009

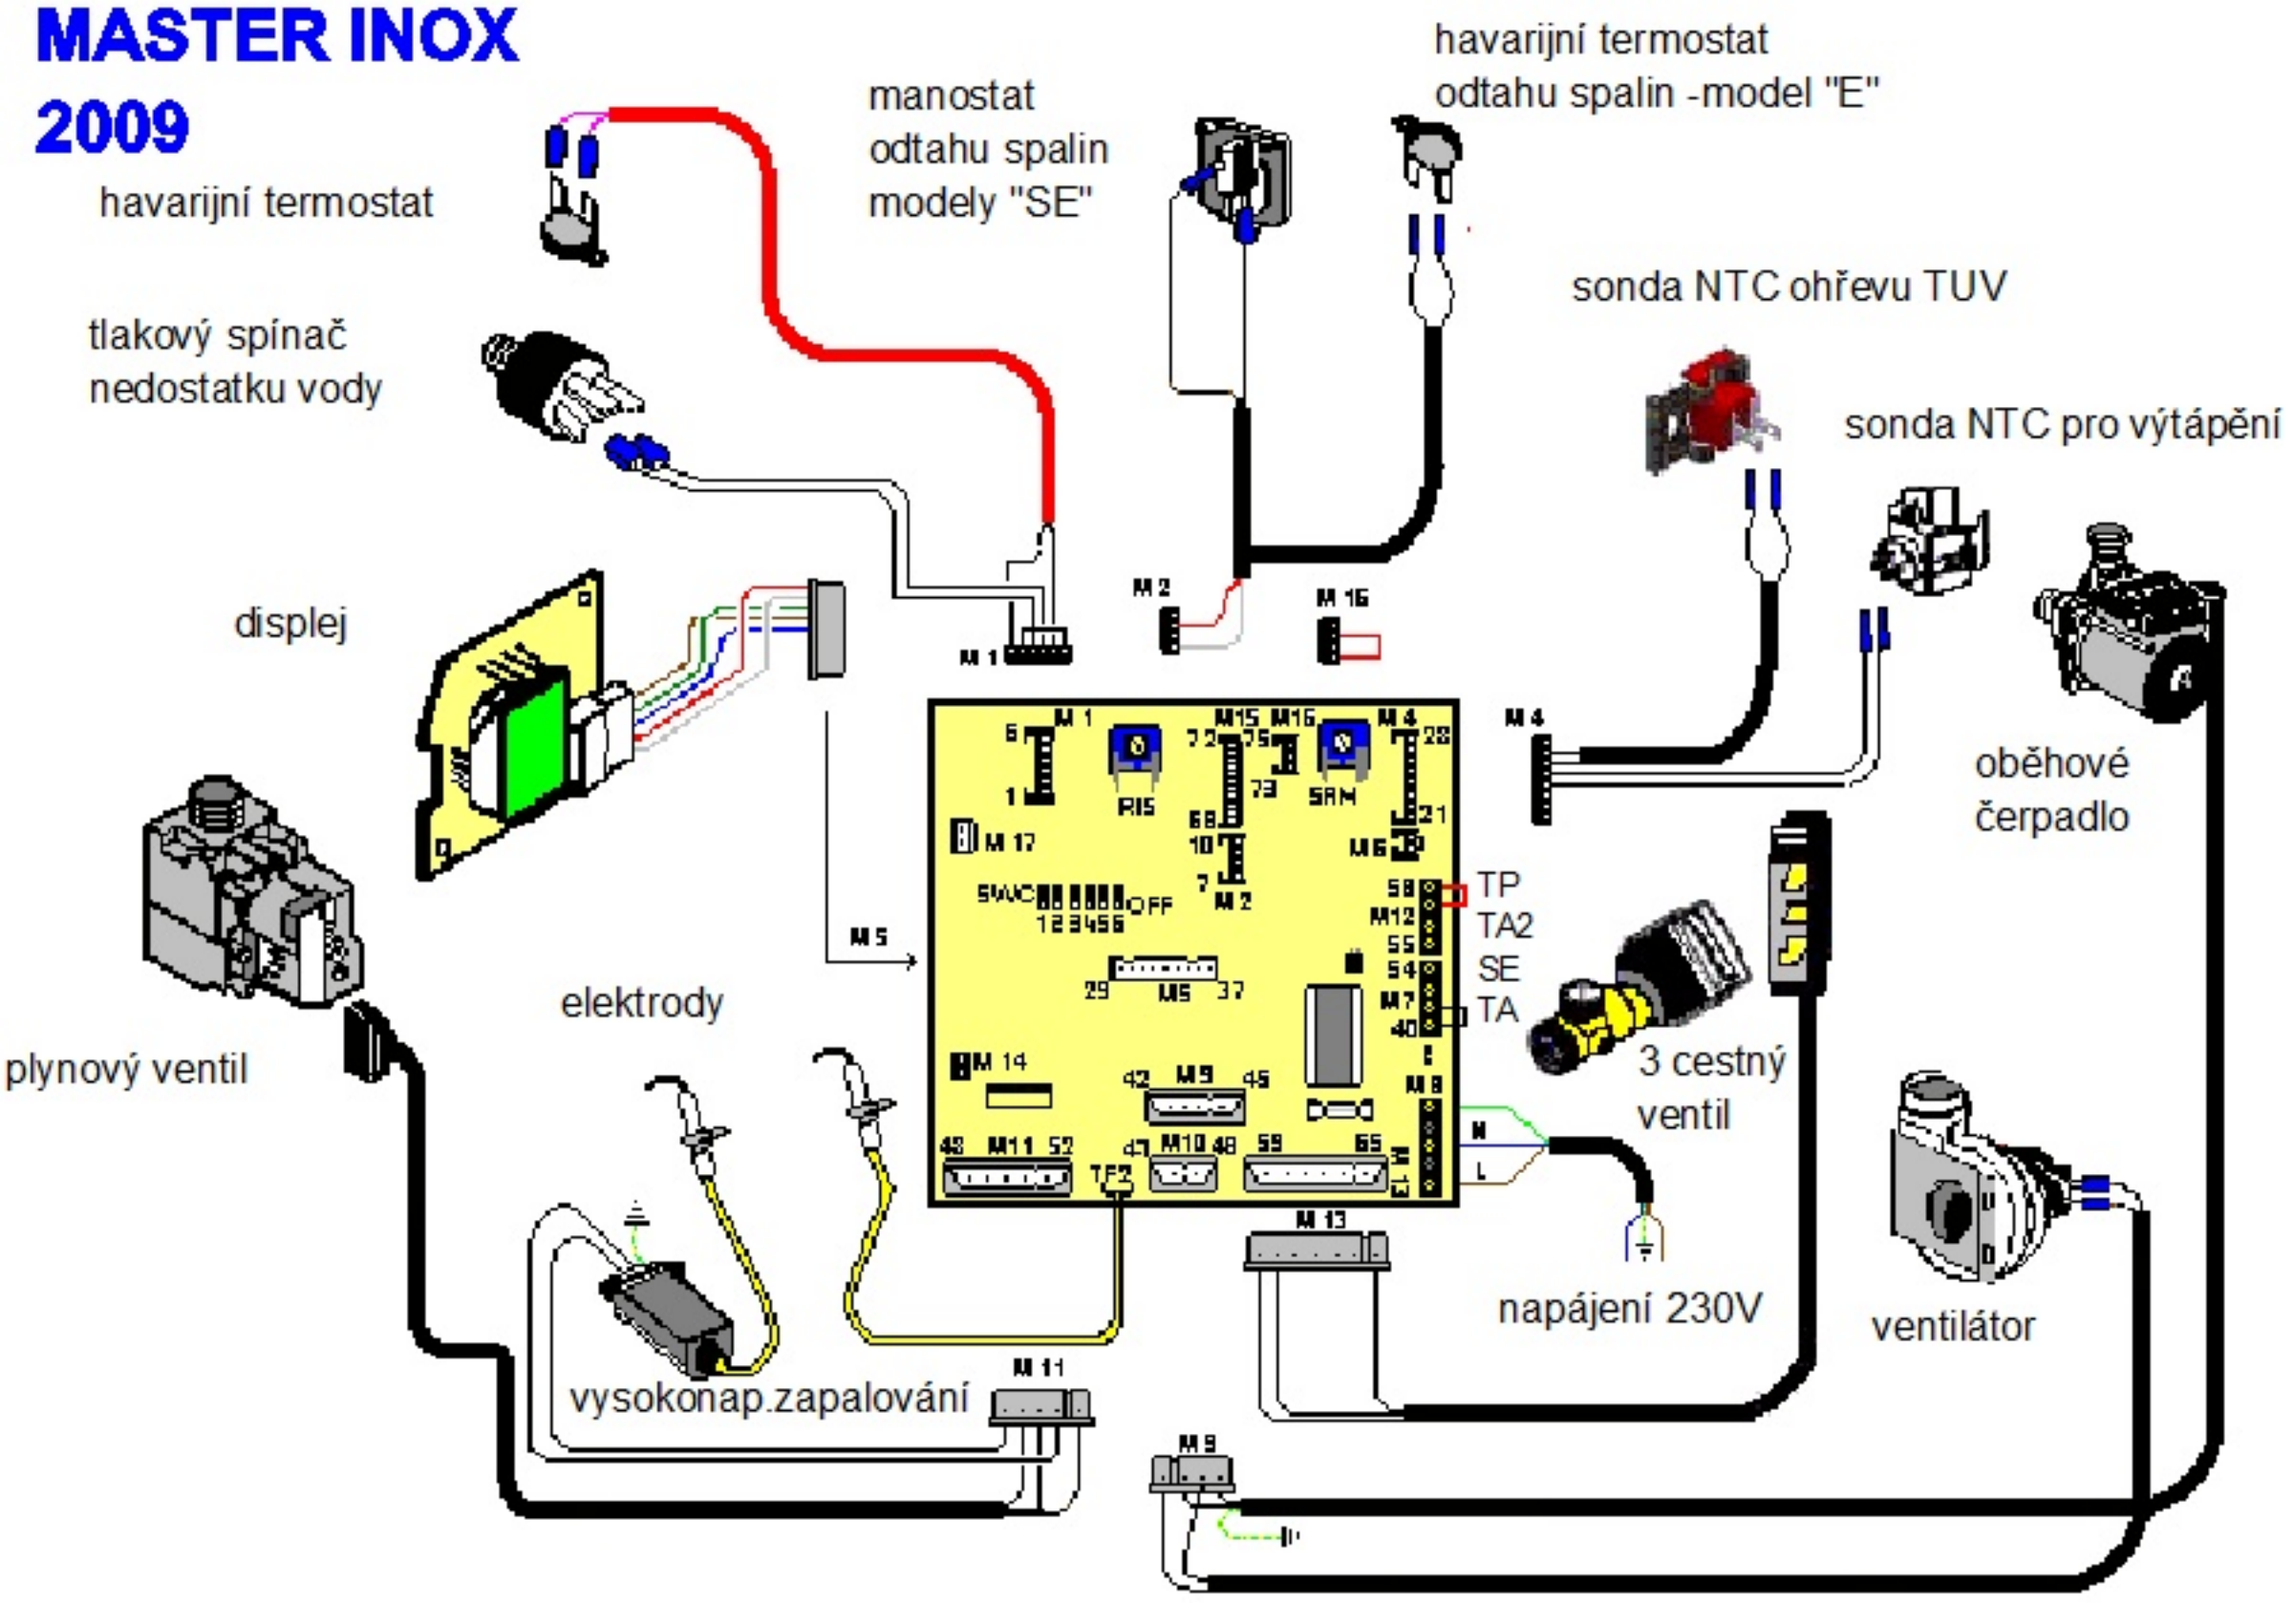

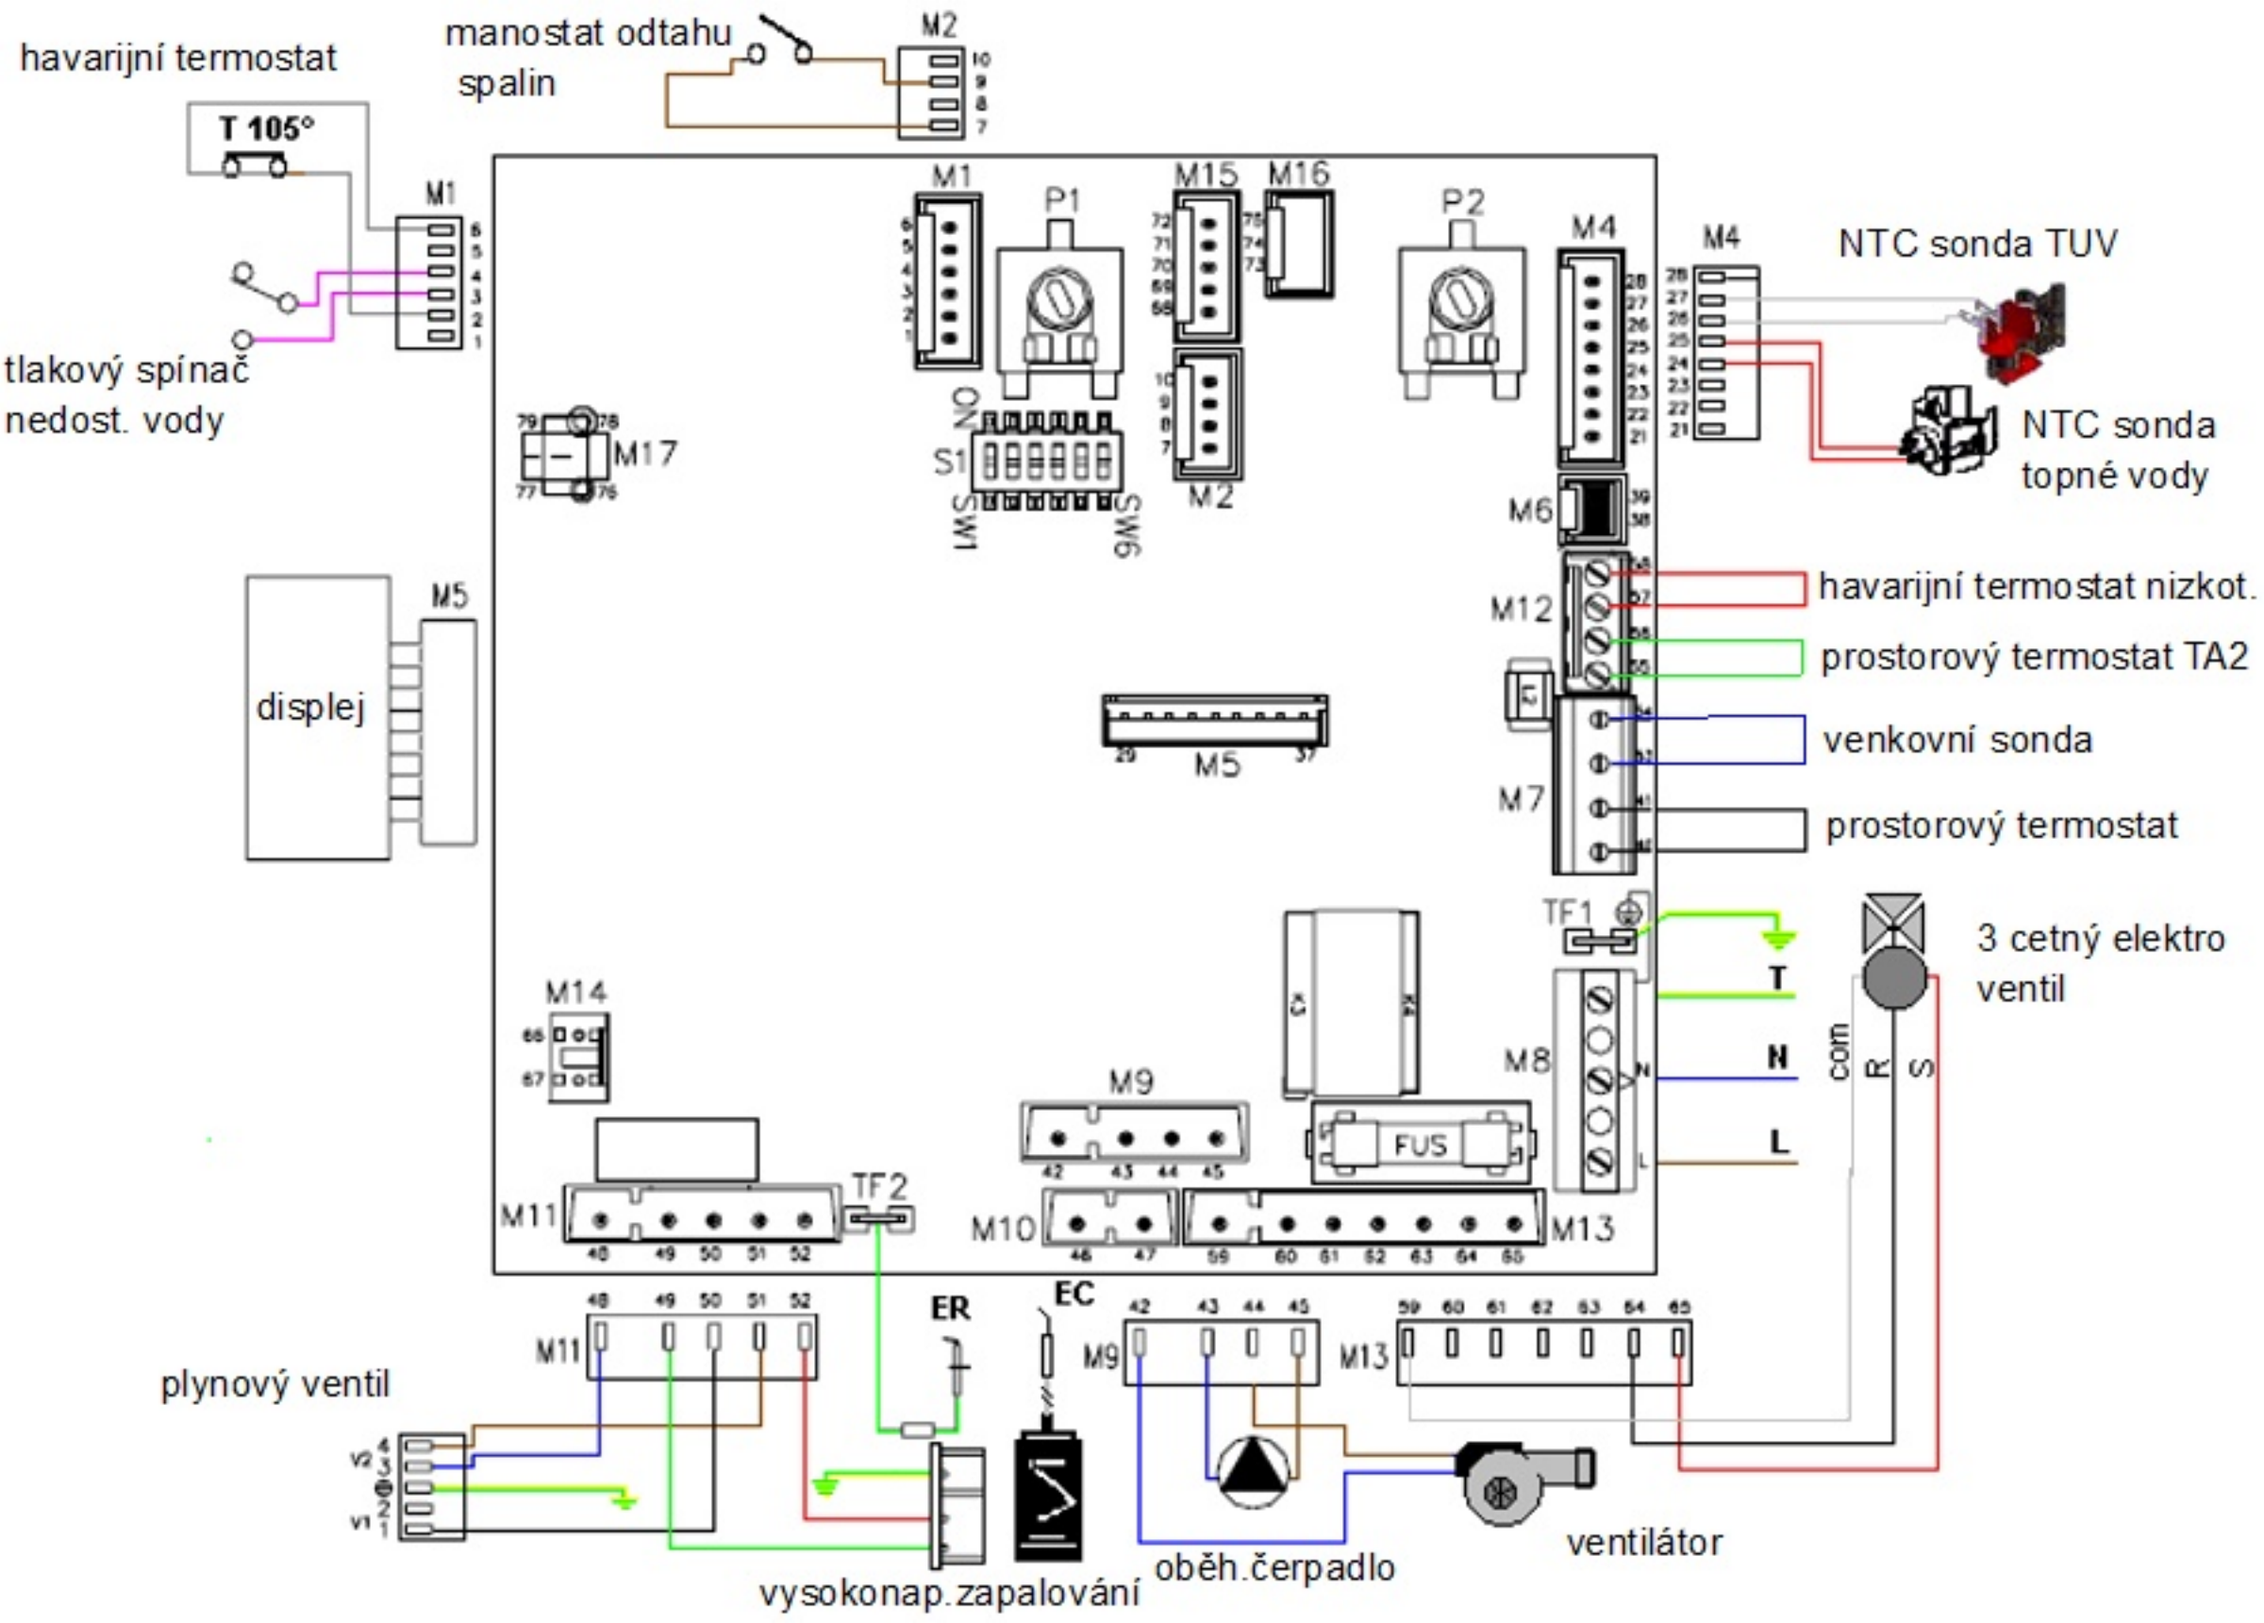
havarijní termostat
T 105°
manostat odtahu spalin
M2
M1
tlakový spínač nedost. vody
M1
P1
M15
M16
P2
M4
M4
NTC sonda TUV
NTC sonda topné vody
M17
S1
ON
SW1
SW6
M2
M6
M12
havarijní termostat nizkot.
prostorový termostat TA2
venkovní sonda
prostorový termostat
M7
M5
displej
M5
TF1
T
N
L
3 cetný elektro ventil
com
R
S
M8
M14
M9
FUS
TF2
M11
M10
M13
plynový ventil
M11
ER
EC
M9
M13
ventilátor
oběh.čerpadlo
vysokonap.zapalování